


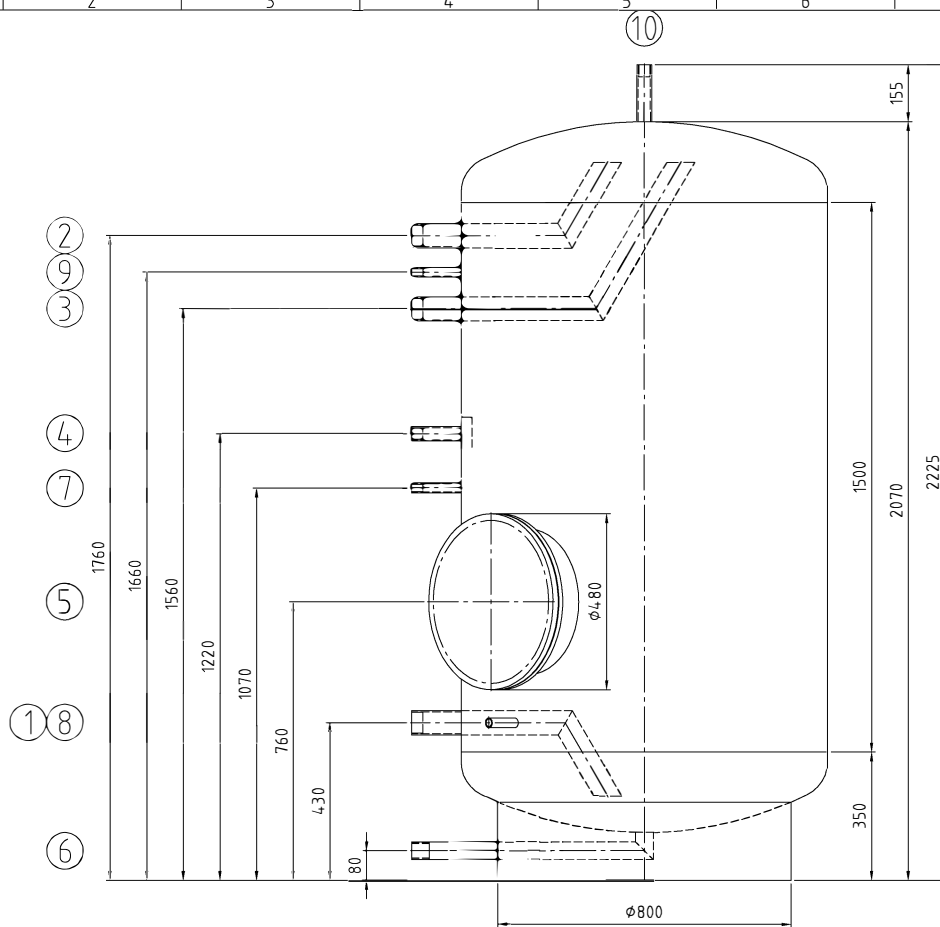

Kippmaß/ tilting tight: 2280 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	10	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	95	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	13	-	bar
Volumen Capacity	(V)	14.15	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L		
Gewicht Weight		228		
Artikel-Nr. Article number				

10	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986			
9	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Entleerung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
5	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	400	RET			
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1"	DIN 2986			
3	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986			
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986			
1	Kaltwasser / Laderücklauf/ cold water/ heating return	Rp 2"	DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position
						Rohrabmessung Dimension

Rev2	16.09.14	Wihan	Rudert	Anpassung der Stutzenlängen	
Rev1	08.09.09	Wagner	Rudert	Zeichnung überarbeitet	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	17.09.04	Wagner	 Beholderfabrik & Miljøteknik % KN Beholderfabrik & Miljøteknik A/S Hjørnegårdsvej 14 4623 Lille Skensved Tlf. +45 56 16 97 86 E-Mail: knsb@knsb.dk Web: www.knsb.dk		
Gepr. / appr.	17.09.04	Dörr			
Benennung / Designation : Warmwasserspeicher/ storage tank Typ RET 1500 1ML					
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :	
10065-0 Rev2				Maßstab / Scale 1:10	
				Blatt / sheet 1/1	